

应急演练小结

为切实提升企业应对突发事件的能力，强化全体员工的安全意识与应急技能，江苏德纳化学股份有限公司环氧厂于 2025 年 6 月 24 日在 E0 二期 300 单元组织开展了专项应急演练活动。本次演练涵盖危化品泄漏、人员中毒窒息、抢险处置等场景，现将演练情况总结如下：

1) 演练基本情况

演练前，制定了详细的演练方案，明确了各小组、各岗位人员在应急处置中的职责分工。同时，组织员工参与了知识培训，内容包括危化品泄漏处置、应急逃生方法、救援设备使用、各场景应急处置流程等，为演练的顺利开展奠定基础。

2) 演练成果

检验应急预案可行性：通过此次演练，全面检验了企业应急预案的科学性、合理性与可操作性，针对演练中暴露出的细节问题，为后续修订完善应急预案提供了实践依据，进一步优化了应急响应流程与措施。

提升员工应急能力：全体员工在实战演练中，熟悉了应急处置流程，掌握了各类应急设备的正确使用方法，应急反应速度与自救互救能力得到显著提升，在面对突发危险时，能够保持冷静，迅速采取有效行动。

强化团队协同配合：各部门在演练过程中，密切沟通协作，从信息报告、指挥协调到现场处置，各环节衔接紧密，团队协同作战能力得到充分锻炼，为实际应急救援工作中的高效配合积累了宝贵经验。

3) 存在问题

对于此次演练，环氧生产总监邹源兴和安全总监王锡铭参加了演练后的点评。


邹总肯定了此次演练的效果，虽然跟脚本有部分出入，但主要关键点都练到了，整个流程跟我们的现场实际处置方式也基本类似，效果也是不错的。唯一的遗憾是此次演练小组的集合点设置在了下风向。

安全总监王总也肯定了此次演练，重点提到演练的主要目的就是提高我们的安全意识，认清个人的职责，如何做的更好以及加强互相配合。同时提出了建议：

1、抢险组组长和污染控制组组长未能参加；（提供授权书）

2、演练的过程中涉及到切换 G-330A 泵，如果现在进行了实际的切泵动作，整改演练过程会更加流程和真实。（进行培训）

部分员工消防设备操作不熟练，2#消防炮的阀柄和阀门开关有冲突，现场人员无法及时关闭阀门，需要进行处理。（联系承包商对现场阀柄进行改造）

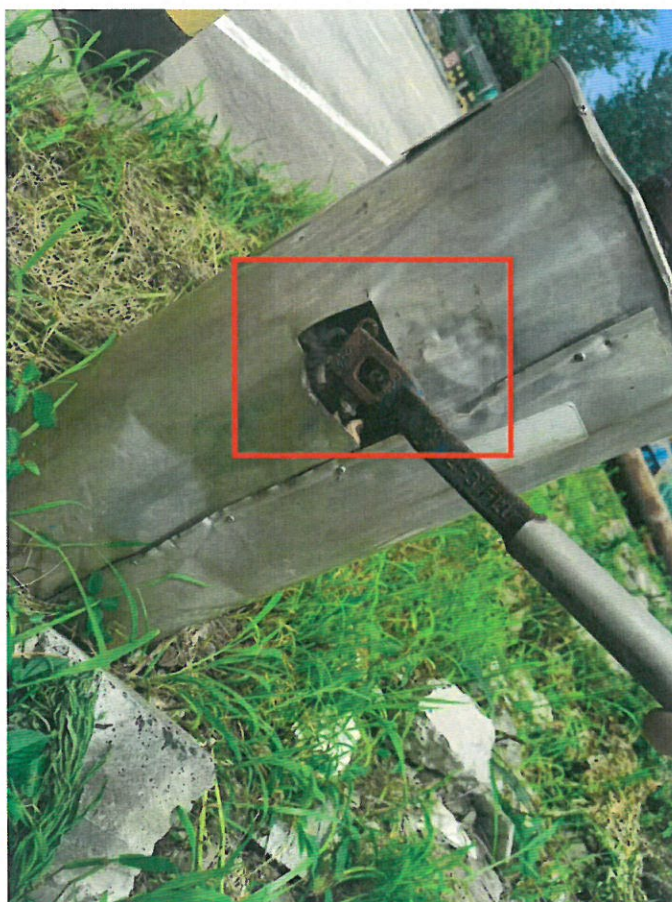

4) 改进措施

深化应急培训教育：定期组织多样化的应急培训活动，采用案例分析、实操演练、线上课程等多种形式，加深员工对应急知识的理解与掌握，确保每位员工都能熟练运用应急技能。

优化信息沟通机制：建立高效、畅通的应急信息沟通平台，明确信息传递的责任人和流程，加强信息审核与确认，确保信息能够快速、准确地传达至相关部门与人员，提升应急指挥的及时性与准确性。

完善应急物资管理：对应急物资进行全面清查与整理，建立详细的物资台账，明确物资存放位置并设置清晰标识；定期对应急物资进行检查、维护与更新，确保物资始终处于良好的备用状态。

本次应急演练，既是对企业应急能力的一次检验，也是发现问题、改进提升的契机。企业将以此次演练为新起点，持续完善应急管理体系，不断提升应急处置能力，为企业安全生产和员工生命财产安全提供坚实保障。

2025 年 6 月 24 日

安全部